



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

 ÚZEMNÍ ODBOR HAVLÍČKŮV BROD
 Dopravní inspektorát


Č.j. KRPJ-51165-2/ČJ-2022-161606-MULL

 Havlíčkův Brod 30. srpna 2022
 Počet stran: 3

 MěÚ Havlíčkův Brod
 Odbor dopravy
 Havlíčkovo náměstí 57
 580 61 Havlíčkův Brod 2

**H. BROD, UL. KYJOVSKÁ, KABELOVÉ VEDENÍ NN - POKLÁDKA KABELU NN, ŽADATEL:
 UNIMONT J.C.K. HRADEC**
**zvláštní užívání – závazné stanovisko
 přechodné dopravní značení/zařízení – stanovisko**

k Vašemu č.j. MHB_DOP/12289/2022/JBAR

Policie České republiky, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „dotčený orgán“), po prostudování žádosti včetně předložených příloh týkající se výše uvedené stavební akce

vydává

na základě ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) v souvislosti s ustanovením § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 výše uvedeného zákona

souhlasné závazné stanovisko

k zvláštnímu užívání místní komunikace č. 122c na ul. Sudoměřická od č.p. 1597 k čp. 1810, Havlíčkův Brod dle předložené žádosti, a to v termínu od 19. září 2022 do 20. září 2022, z důvodu pokládky kabelu NN.

V souvislosti s vydaným souhlasným závazným stanoviskem dotčený orgán dále

vydává
 Nádražní 59
 580 01 Havlíčkův Brod

 Tel.: +420 974 271 252
 Fax: +420 974 271 928
 Email: adela.mullerova@pcr.cz

na základě ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon o silničním provozu“)

souhlasné stanovisko

s přechodnou úpravou provozu, a to v termínu od 19. září 2022 do 20. září 2022 tak, jak je uvedeno v předložené dokumentaci při uplatnění schéma č. B/2 TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 2015“, při současně dodržení níže uvedených podmínek:



- použité dopravní značení a zařízení musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích a musí odpovídat V. L. 6.1, 6.3,
- dopravní značení umísťovat dle předložené dokumentace v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (aktuální a platné TP viz www.pjpk.cz),
- při snížené viditelnosti bude zábrana pro označení uzavírky označena jako překážka silničního provozu a bude řádně osvětlena,
- nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním značení/zařízení a případnou včasnou reakci na změnu dopravních podmínek,
- každá případná změna, která by měla negativní vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu, musí být projednána s dotčeným orgánem,
- v případě znečištění komunikace, bude toto znečištění průběžně odstraňováno a po provedení prací bude komunikace řádně očištěna,
- po ukončení platnosti povolení na umístění přechodného dopravního značení a zařízení bude s okamžitou platností odstraněno a trvalé dopravní značení bude uvedeno do původního stavu,
- současně si dotčený orgán vyhrazuje právo na doplňování nebo změnu umístění přechodného dopravního značení dle aktuálních požadavků s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval: por. Mgr. Adéla Müllerová, DiS.

komisař

npor. Bc. Jaroslav Hyrš, DiS.
vedoucí oddělení

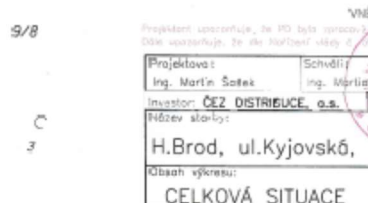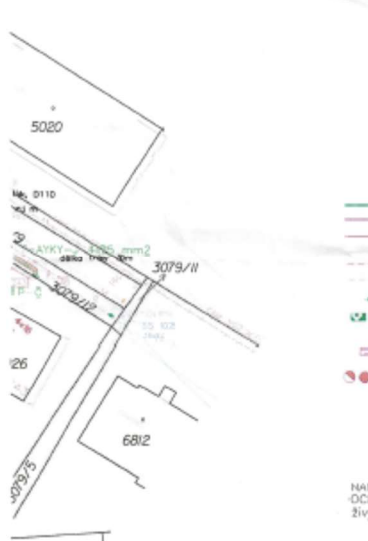

- projektované kabelové vedení 1kV (AYKY)
- projektované domovní vedení (ČIKY)
- překap / prollek
- vedení 1kV stávající kabelové uzemnění
- vedení 1kV demontované venkovní spoje nn (1kV)
- ⚡ projektovaný/stáv. rozpojovací (připojovací) skřín (přil se zúžením skutečné velikosti skříně dle stávající elektrárnové rozvodně
- demontované sloupy / středníky / konzole / spoje

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN-C, ZSU 400V, 50Hz sítě
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: dle PNE J30000-1
 živých částí: izolací čl. 3.2.2.4
 kryty nebo přepážkami čl. 3.2.2.3
 palohou čl. 3.2.2.1
 neživých částí: ochrana automatickým odpojením od zdroje dle čl. 3.3.2.5
 VNĚJŠÍ VLIVY: dle PNE J30000-2

Projektant upozorňuje, že PD bylo zpracováno v rámci investiční studie a nemůže být
 Dále upozorňuje, že dle Nařízení vlády č. 313/2001 Sb. musí být vypracován projekt a to včetně PD

Projektant: Ing. Martin Šotek	Schválil: Ing. Martin Šotek	Objednatel: ČEZ Distribuce, a.s.	Objekt: IČ-12-2009131	Datum: 6.2022
Název stavby: H.Brod, ul.Kyjovská, kabelové vedení nn		Stupeň dok.: DPS	Měřítko: 1:500	Č. archivní: 24922
Název výkresu: CELKOVÁ SITUACE		Č. výkresu: 01		

